


Temperatur-Entwicklung / Temperature development

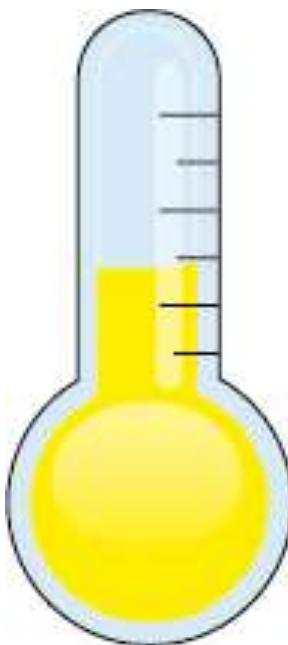

Die Innenraum-Temperaturen sind höher als 26 °C an mindestens 4 vereinbarten Referenz Messstellen für eine Dauer von maximal 5 Tagen.

Die betroffene Organisationseinheit veranlasst eigenverantwortlich:

- Frühmorgendliches Lüften
- Frühmorgendliches Herablassen des jeweils vorhandenen Sonnenschutzes
- Individuelle Maßnahmen

The indoor temperatures are higher than 26 oC at at least 4 agreed reference measuring points for a maximum duration of 5 days.

The organizational unit concerned arranges for this on its own responsibility:

- Early morning ventilation
- Early morning lowering of the respective sun protection system
- Individual measures